


塗装ブース水浄化装置

レインタル専用

オゾンマイクロバブル方式
ブース水浄化、スラッジ減容、腐敗臭脱臭

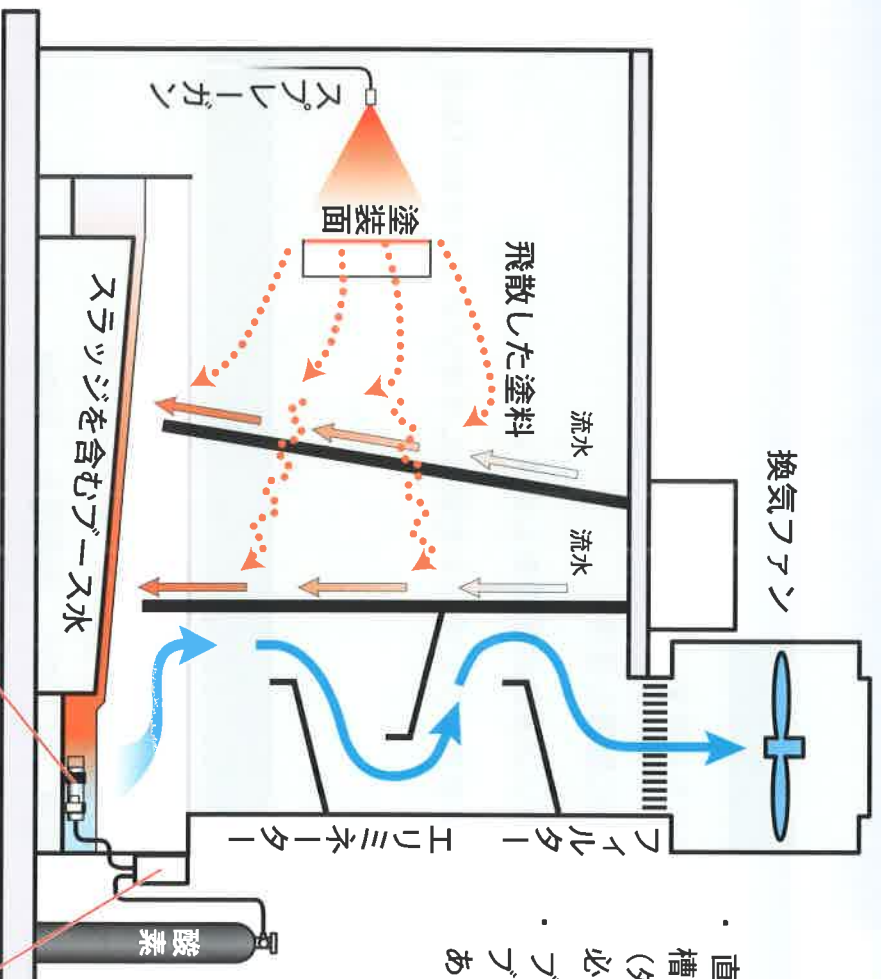

- ・ 直接水中ポンプをブース水循環槽に設置します。(外付けのポンプや浄化設備は必要ありません。)
- ・ ブース水中でオゾンマイクロバブルにより浄化、脱臭、粘り気のある水をサラサラにします。



オゾンマイクロバブル水中ポンプ



オゾン発生機

SARO

株式会社 沙羅

仕様

オゾンマイクロバブル
水中ポンプ

電源	AC100V
消費電力	150W
水量	100L/M

※塗装ブースの水量約2m³に対応
(大型ブースの対応はお問い合わせください。)

オゾン発生機

電源	AC100V
消費電力	50W
冷却	空冷
オゾン流量	0.3L/M
オゾン濃度	30,000ppm
使用ガス	酸素ポンプ

設置方法

- 1、ブースの水槽に水中ポンプをセットします。
- 2、オゾン発生機と酸素ポンプを近傍に設置します。
- 3、オゾン発生機より水中ポンプへオゾンガスの配管をします。
- 4、電源を入れ、オゾン発生機から水中ポンプにオゾンを供給してオゾンマイクロバブルを発生させます。

装置のレンタルについて

- | | |
|---------|---------------------------|
| ・レンタル期間 | お試し期間 (1週間) 経過後は6か月単位 |
| ・レンタル品 | オゾンマイクロバブル水中ポンプ、オゾン発生機 |
| ・お客様準備 | 酸素ポンプ、電源；AC100V 消費電力；200W |
| ・取付費用 | お客様負担 |
| ・レンタル費用 | お問い合わせください。 |